



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)

RNC 40505171-1

FICHA TÉCNICA

ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITAR EQUIPO DE BOMBEO #2 DE AGUA POTABLE DE LA OBRA DE TOMA DE MADRE VIEJA, PROVINCIA PUERTO PLATA

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACIÓN
1	VALVULA REGULADORA DE PRESION VRP (TIPO GLOBO DE CAMARA SENCILLA PRESION DE TRABAJO 250 PSI, ANSI 150. ANSI 300 TAMAÑO 1-1/2''-16'' USO: AGUA POTABLE, LIQUIDOS LIVIANOS LA VALVULA DEBE SER CONTROLADA POR UN SISTEMA COMPLETO DE PILOTAJE EXTERNO	1.00	UD	<ul style="list-style-type: none">- CUERPO Y TAPA FABRICADOS EN HIERRO DUCTIL- COMPONENTES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE- DIAFRAGMA DE NEOPRENO REFORZADO CON NYLON- LINEA PILOTO DE PRESION- CONEXIÓN EN MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA PRESION- RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPOXICA
2	VALVULA ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DOBLE CAMARA 3'' BR	1.00	UD	<ul style="list-style-type: none">- RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPOXICA
3	VALVULA DE COMPUERTA Y VASTAGO FIJO PLATILLADA DE 3'' BR	1.00	UD	<ul style="list-style-type: none">- TORNILLERIA COMPLETA- JUNTA DE GOMA- NIPLES- PLATILLOS-

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608

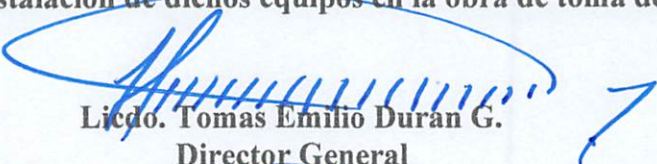


**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

4	VALVULA COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE DE 8'' EN CUÑA SOLIDA EN HIERRO DUCTIL CON RECUBRIAMIENTO TOTAL EN ELASTOMERO	1.00	UD	- PRESION DE TRABAJO 250 PSI
---	--	------	----	------------------------------

Nota: Suministro e instalación de dichos equipos en la obra de toma de madre vieja.


Licdo. Tomas Emilio Duran G.
Director General



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608