

CAASD
CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

FICHA TECNICA

Nombre Genérico:	SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO GAS (CLORADOR) 0-25 PPD o su equivalencia	
Cantidad:	11 (UND)	
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> Garantía de fábrica de 3 años en sistema completo. Montaje directo sobre el contenedor y equipo adicional. Equipos de fabricación normalizada y con ficha técnica. 	
	Materiales de fabricación del regulador de vacío:	
	Componente	Material de Construcción
	Cuerpo – Moldeado	ABS – REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
	Discos del diafragma	ABS – REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
	Empaques y O-Rings	Viton – (litargirio Curado)
	Resorte principal de regulación	Aleación de Tantalio
	Diafragma	ECTFE
	Tapón de la válvula de Ingreso	Alloy K
	Asiento de la válvula	PVDF o PTFE
	Adaptador de entrada	PVDF
	Encapsulado de la cápsula de ingreso	PVDF
	Filtro de ingreso	Prop – 25 micrones
	Acople para yugo	Recubrimiento de 0.020" – 0.027" de ECTFE sobre acero
	Tuercas y tornillos externos	Titanio
Tornillo de Reset	Titanio	
Accesorios	Cantidad	
Regulador de vacío	1	
Rotámetro remoto con válvula manual	1	
Manómetro estándar (Parámetros de medida: mínimo 0-100 psi – máximo 0-200 psi)	1	
Eyector con difusor de solución con doble válvula antirretorno (o válvula equivalente)	1	






**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

FICHA TECNICA

Imagen:

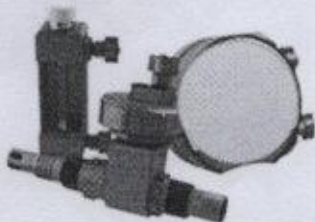

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Fausto Fco. Doñe'. The signature is written in a cursive style.

Ing. Fausto Fco. Doñe
Enc. Departamento de Tratamiento y
Potabilización de Fuentes Superficiales

