


<b>1. Marca con una X tipo de ficha técnica:</b>	<b>Bien: X</b>	<b>Servicio:</b> _____
<b>2. Nombre del bien o servicio:</b> INVERSOR DE 3.5 KILOS		<b>3. Código SAP (solo aplica para bienes):</b> 2001270

**4. Descripción del bien o servicio:**  
Equipo de alimentación eléctrica ininterrumpida de emergencias.

**5. Imagen (solo aplica para bienes):**

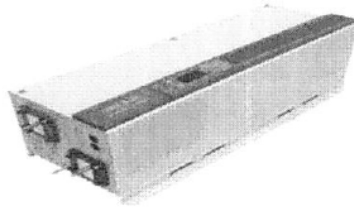

**6. Especificaciones técnicas:**

- Onda de salida Sinusoidal.
- Pantalla LCD display configurable/ indicadores led, para carga, línea, inversor y falla.
- Configurable para carga, voltaje entrada batería, voltaje de baterías, alto y bajo voltaje, temperatura.
- Potencia nominal mínima 3.5 KW/ 3600 watts/, máxima 3.8 KW 3800 watts.
- Voltaje de entrada 100/ 127 V.
- Voltaje de salida 110-127 V.
- Frecuencia 60 Hz.
- Factor de potencia 0.8/ 1.0.
- Cargador inteligente.
- Voltaje de entrada DC: 24 VDC.
- Protección sobre voltaje de batería, sobre carga, sobre temperatura, corto circuito.
- Transformador con devanado de cobre.
- Alarma Batería Baja, Alto Voltaje y Falla.
- Regulación Voltaje de Salida.
- Tiempo de Transferencia 8 a 10 ms máximo.

**7. Garantías (si aplica):** Garantía mínima 24 meses, los equipos deteriorados o que no cumplan adecuadamente con las especificaciones técnicas deben ser reemplazadas de forma inmediata.

**8. Observaciones importantes:**

Requiere catalogo y/o ficha técnica

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	APROBADO
ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	ENCARGADO MANTENIMIENTO	Gerente Servicios Generales	Directora de Logística
Victor Manuel Vaidez	Gilberto Robles Marmolejos		Laura Ruiz Mejía
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 26/02/2026	Fecha: 24/02/2026	Fecha: 24/02/2026	Fecha: 24/02/2026

Para uso exclusivo de empleados de **Edesur Dominicana**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de la **INDICAR GERENCIA RESPOSANBLE DE LA ELABORACION**.


**EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.**

**1. Marca con una X tipo de ficha técnica:** Bien: **X** **Servicio:** \_\_\_\_\_

**2. Nombre del bien o servicio:**  
INVERSOR DE 6.5 KILOS

**3. Código SAP (solo aplica para bienes):**  
2017483

**4. Descripción del bien o servicio:**  
Equipo de alimentación eléctrica ininterrumpida de emergencias.

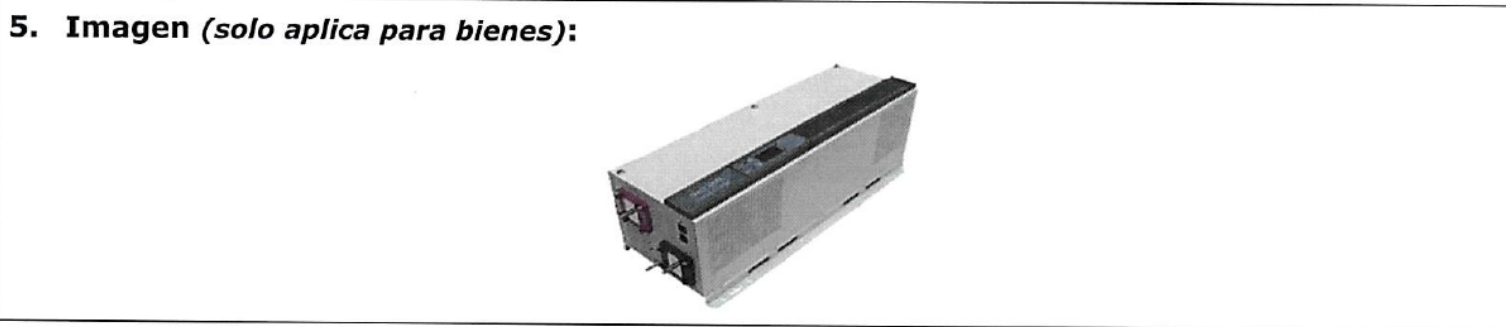

- 6. Especificaciones técnicas:**
- Onda de salida Sinusoidal.
  - Pantalla LCD display configurable/ indicadores led, para carga, línea, inversor y falla.
  - Configurable para carga, voltaje entrada batería, voltaje de baterías, alto y bajo voltaje, temperatura.
  - Potencia nominal mínima 6 KW/ 6000 watts/, máxima 6.5 KW/ 6,500 watts.
  - Voltaje de entrada 204/240 V.
  - Voltaje de salida 120-240 V.
  - Frecuencia 60 Hz.
  - Factor de potencia 0.8/ 1.0.
  - Cargador inteligente.
  - Voltaje de entrada DC: 48 VDC.
  - Protección sobre voltaje de batería, sobre carga, sobre temperatura, corto circuito.
  - Transformador con devanado de cobre.
  - Alarma Batería Baja, Alto Voltaje y Falla.
  - Regulación Voltaje de Salida.
  - Tiempo de Transferencia 8 a 10 ms máximo.

**7. Garantías (si aplica):** Garantía mínima 24 meses, los equipos deteriorados o que no cumplan adecuadamente con las especificaciones técnicas deben ser reemplazadas de forma inmediata.

**8. Observaciones importantes:**  
Requiere catalogo y/o ficha técnica

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	APROBADO
Encargado de Mantenimiento Electromecánica Victor Manuel Valdez	Coordinador de Servicios Generales Gilberto Robles Marmolejos	Gerente Servicios Generales	Directora de Logística Laura Ruiz Mejía
Firma: 	Firma: 	Firma:	Firma: 
Fecha: 26/02/2026 Electromecánico	Fecha: 	Fecha:	Fecha: 26/02/2026