


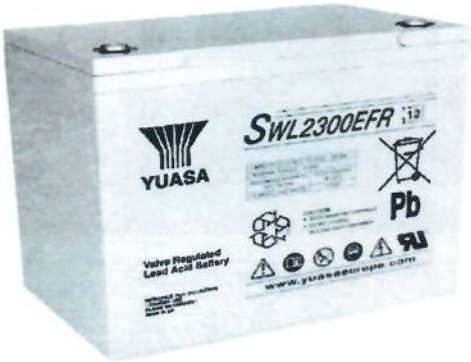

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA

FICHA TÉCNICA DE MATERIALES

DATOS GENERALES						
Dirección/Gerencia:	Realizada por:	Autorizado por:	Anexo:	Página	1 de 1	
DIRECCION DE OPERACIONES/ GERENCIA ZONA SUR	LEXIS BELTRE	DIGNO JOSE ALCANTARA	SOLPED 10063531	DIA 15	Mes 05	Año 2026
				Hora:	10:30 am	
DATOS DEL MATERIAL						
Nombre del Material o Equipo: 40 BATERIAS				Código:	SAP	PACC
Descripción del Equipo: PARA EL BANCO DE ENERGIA				000001	26111707	
Forma y Dimensiones: RECTANGULAR. Dimensiones: Longitud (mm):261 (±3) Anchura (mm):168 (±2) Altura (mm):224.5(±1) Peso (kg):27			Especificaciones Técnicas:			
			-Tensión nominal: (V) 12v. -Potencia constante (típica): a 10 m,9,6 v y 20° c (/bloque)2300 WATT. -Capacidad: a 20° c a 10.8-v:78.0 AH. -Terminal Torque:4.8 N/m. -Voltaje de Flotación a 20° c:13.65 v. -Composición de la batería: PLOMO pb. -Corriente de Carga: Limite de corriente de carga en flotación (A) 19.5. -Tipo. Batería sellada VRLA libre de mantenimiento. -Uso: Banco de baterías y sistema s industriales.			
RAZÓN DE COMPRA:						
FALLO,GRIETAS Y ROTURAS DE LAS BETERIAS EN EL BANCO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MAGUEYAL,						
OBSERVACIONES						
No	DETALLE					
1	Ficha autorizada y aprobada por la Dir. De Operaciones.					
2						
3						

Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt #303, Bella Vista D.N., República Dominicana
Teléfonos: (809) 533 5555, Fax (809) 533-5341 RNC 4-30-06085-2
www.hidroeléctrica.gov.do

DATOS GENERALES

Dirección/Gerencia:	Realizada por:	Autorizado por:	Anexo:	Página		1 de 1
DIRECCION DE OPERACIONES/ GERENCIA ZONA SUR	LEXIS BELTRE	RUDY ANTONIO HIDALGO	SOLPED	Días	Mes	Año
				26	08	2026
				Hora:		10:30 am

DATOS DEL MATERIAL

Nombre del Material o Equipo: Terminales o conectores eléctricos del Bco. de Bateria	Código:	SAP	PACC
Descripción del Equipo: Para el banco de batería Dc de los servicios auxiliares		000001	26111707

Forma y Dimensiones: Barra Plana de 35 cm de longitud.

Dimensiones

Longitud (cm): 35

Especificaciones Técnicas: Se solicita la compra de 40 terminales o conectores eléctricos para el banco de baterías, para sustituir igual numero de conectores en banco de baterías DC de la central hidroeléctrica Magueyal.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Material: Cobre puro (generalmente T2 o C110) con una conductividad eléctrica excelente.

Recubrimiento: Suelen estar niqueladas o estañadas para evitar la oxidación y la corrosión.

Forma: Barra plana de 35 cm de longitud

Ancho: 2 cm

Espesor: 0.3 cm

Uso común: Banco de baterías de servicios auxiliares, vehículo y sistemas de almacenamiento de energía (inversores)



PARA SUSTITUIR LOS VIEJOS TERMINALES DEL BANCO DE BATERIAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MAGUEYAL

Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt #303, Bella Vista D.N., República Dominicana
Teléfonos: (809) 533 5555, Fax (809) 533-5341 RNC 4-30-06085-2
www.hidroelectrica.gov.do



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA

FICHA TÉCNICA DE MATERIALES

OBSERVACIONES	
No	DETALLE
1	FICHA AUTORIZADA POR LA DIR DE OPERACIONES.
2	
3	

Nota: Datos y especificaciones complementarios Anexo al documento base. Documento con información privada, no debe ser copiado o divulgado.


ING. CESAR AMPARO
Dir. de Operaciones

LEXIS BELTRE

Realizado por:

Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt #303, Bella Vista D.N., República Dominicana
Teléfonos: (809) 533 5555, Fax (809) 533-5341 RNC 4-30-06085-2
www.hidroelectrica.gov.do