



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO

PROYECTO:

ISNTALACION LINEA DE
Ø6" PVC EN LOS LADOS
NORTE Y SUR EN CALLE
LAS DAMAS.

UBICACION:

SANTO DOMINGO
ESTE,
BRISAS DEL ESTE

TITULO DE LA HOJA:

DETALLES

DEPARTAMENTO:

UNIDAD EJECUTORA DE
PROYECTOS
(UEP)

DISEÑO:

ING. LUIS BAEZ

DIBUJO:

ARQ. RUBEN CASTRO

FECHA:

ABRIL 2024
AGOSTO 2025

ARCHIVO DIGITAL:

UBICACION: VARQ. LISSETT
PECHARDO/2024

NOMBRE: LINEA DE Ø6" EN CALLE LAS
DAMAS SANTO DOMINGO ESTE

REVISION:

ING. LUIS BAEZ
ENCARGADO DEPTO. INGENIERIA

APROBADO POR:

Ing. Marcelle Ríos
ENCARGADA UEP

Ing. Luis Baez
ENCARGADO DEPTO. INGENIERIA







ESCALA:

NO ESCALA

NUMERO DE HOJA:

4
4

REGISTRO VALVULA DE Ø20

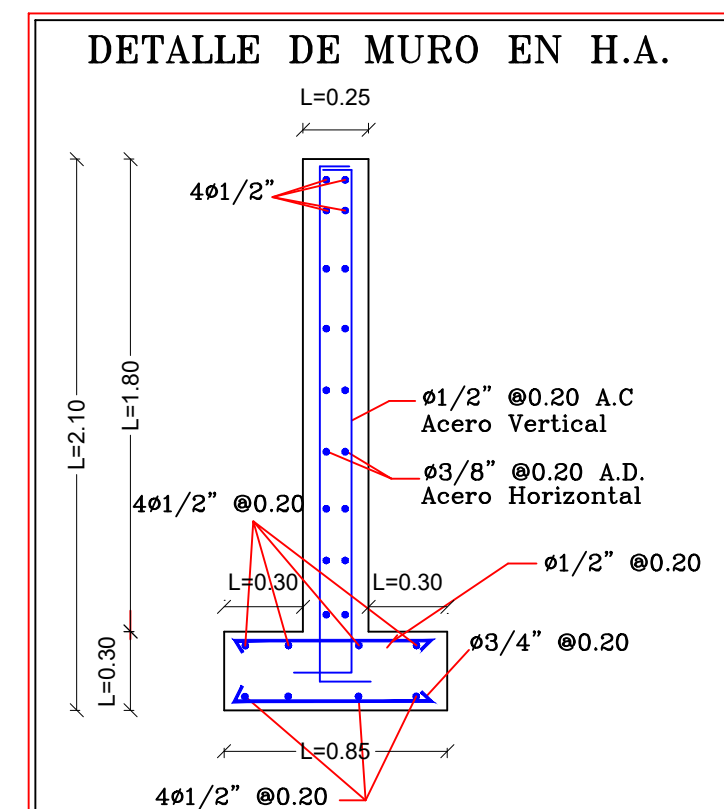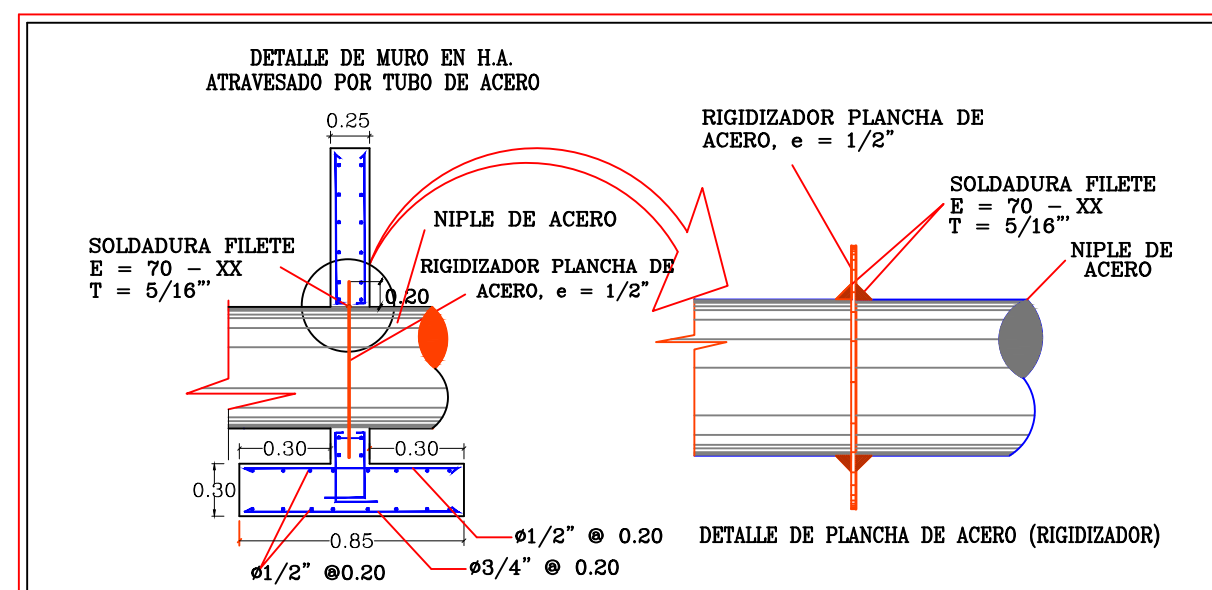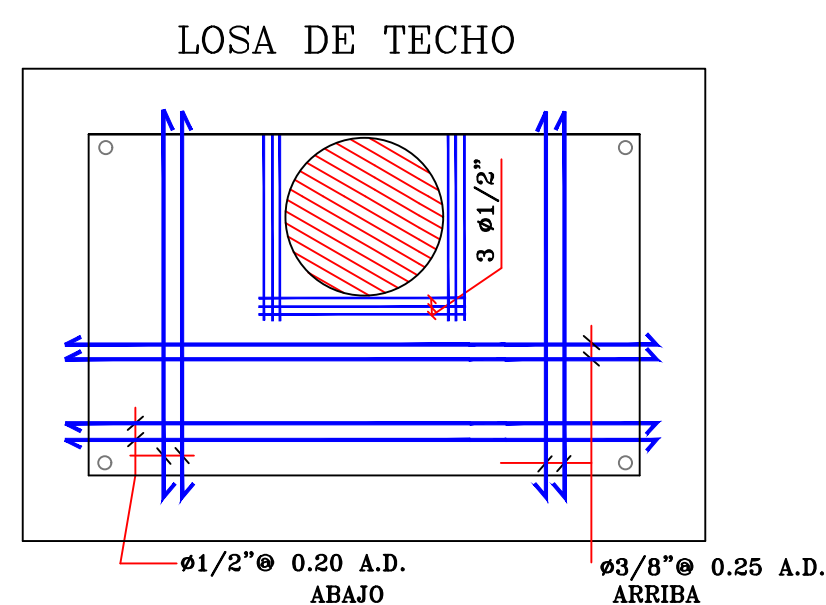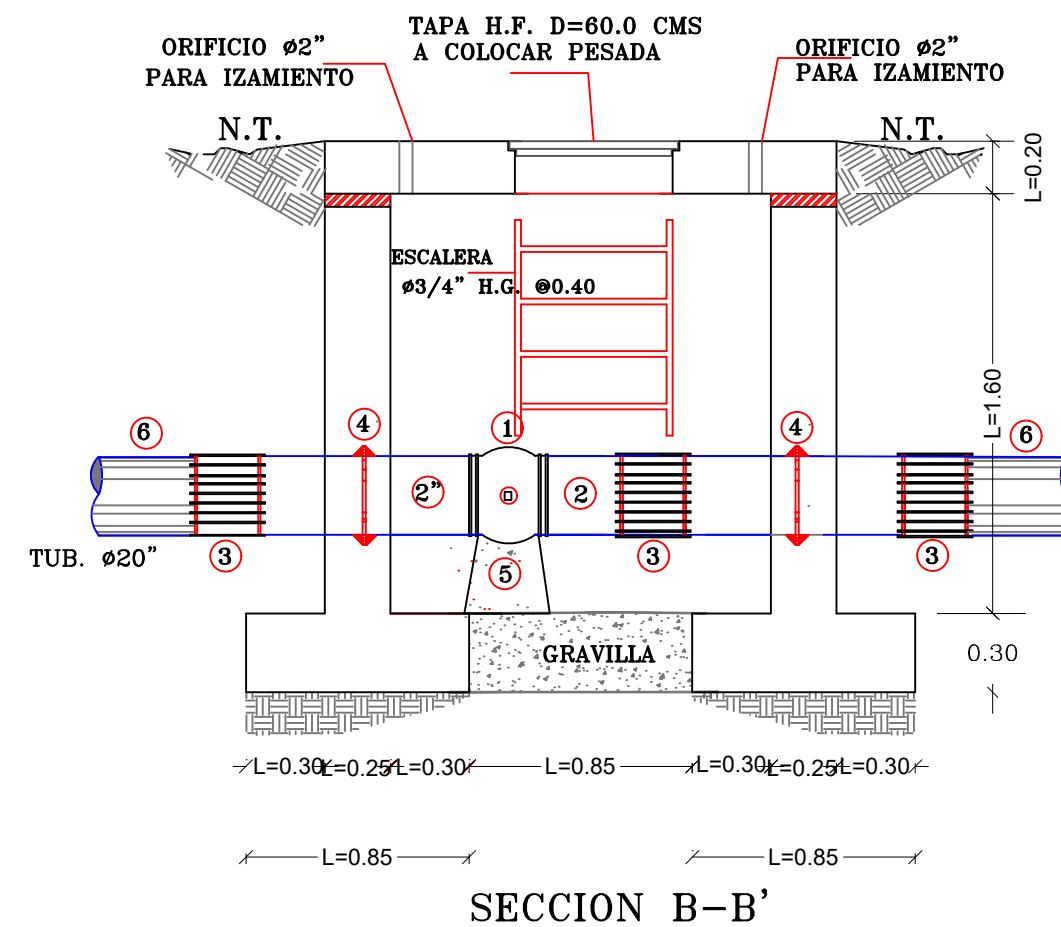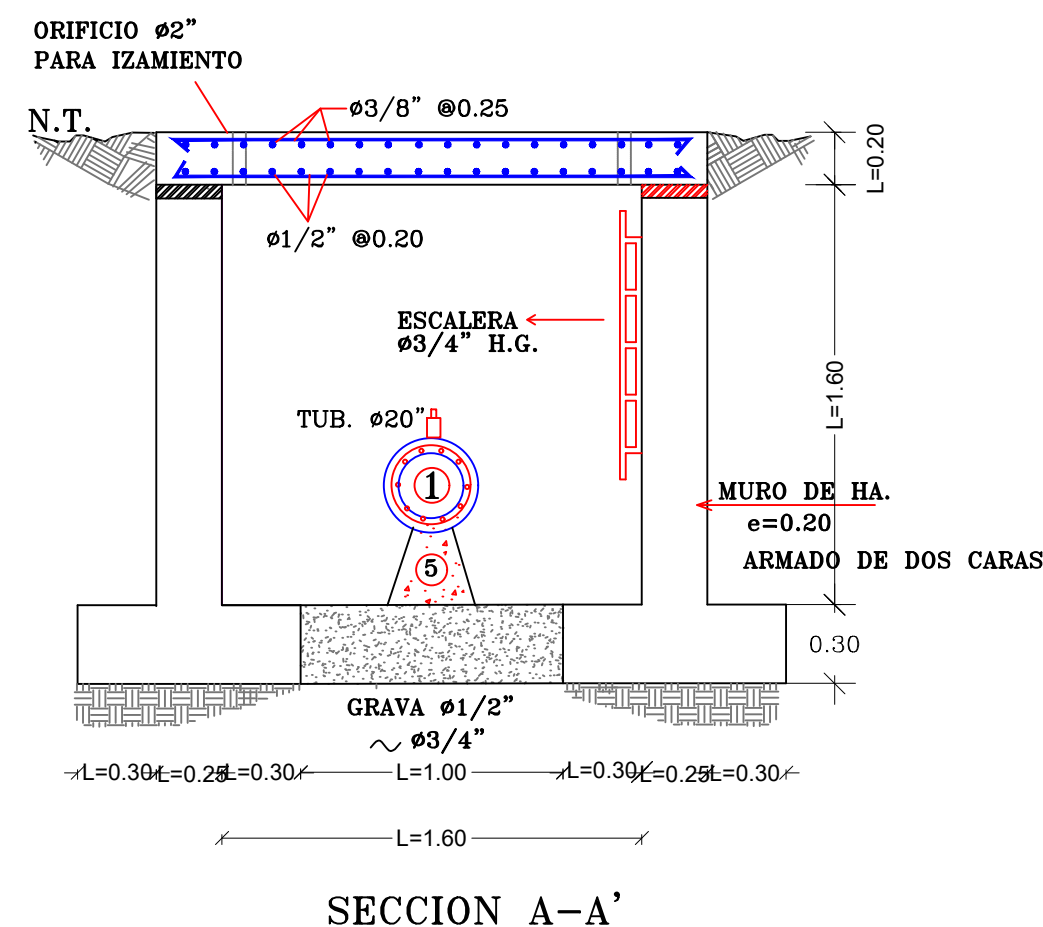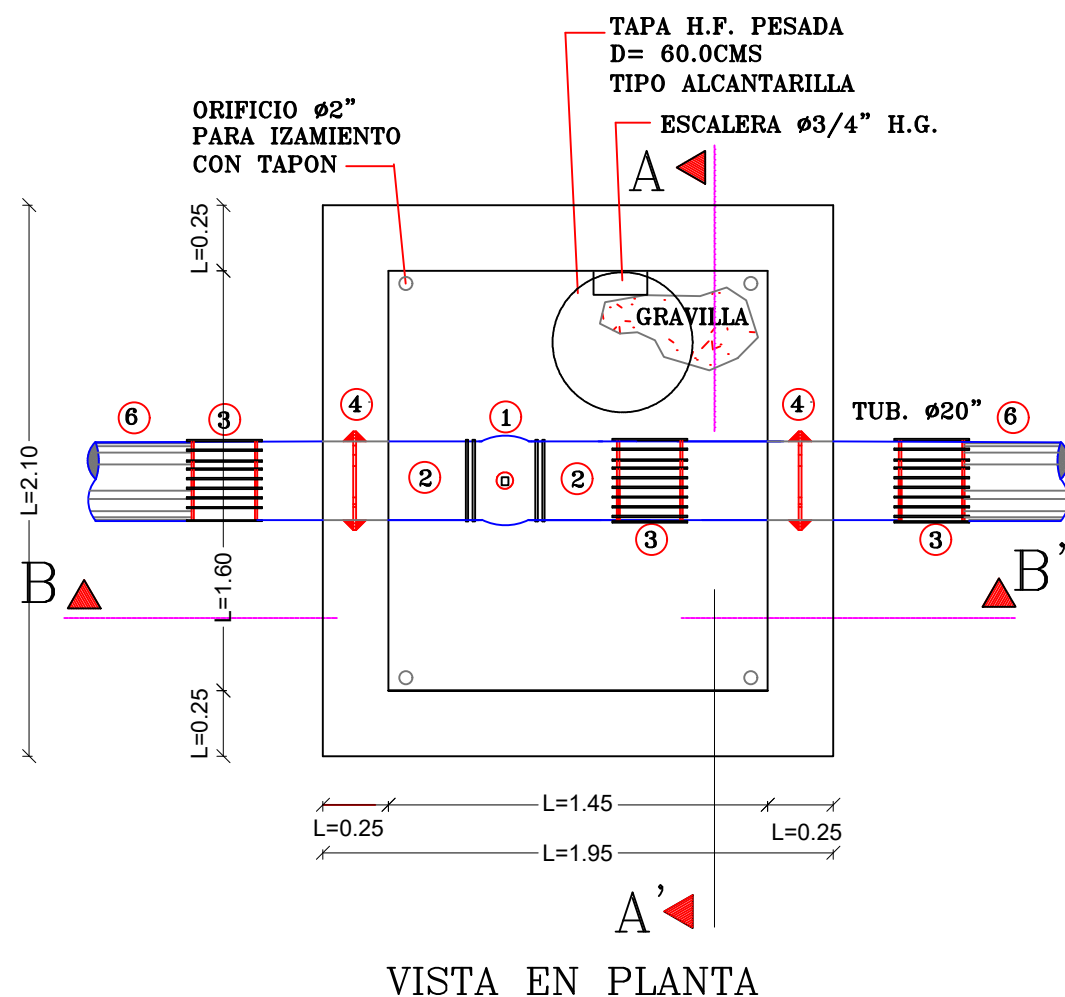

LEYENDA

- 1.-VAL. MARIPOSA DE Ø20" (A COLOCAR)
- 2.-NIPLE DE Ø20"x 0.40 ACERO CON UN EXTREMO PLATILLADO (A COLOCAR)
- 2'.-NIPLE DE Ø20"x 0.92 ACERO CON UN EXTREMO PLATILLADO (A COLOCAR)
- 3.-JUNTA DRESSER DE Ø20" (A COLOCAR)
- 4.-RIGIDIZADOR (A COLOCAR)
- 5.-SOPORTE DE HORMIGON SIMPLE (A CONSTRUIR)
- 6.-TUBERIA DE Ø20" PVC EXISTENTE

NOTA:

LA ALTURA SOBRE LA CLAVE
DEL TUBO EN CASO DE SER
EXISTENTE DEPENDERA DE
LA PROFUNDIDAD A LA QUE
ESTE SE ENCUENTRE COLOCADO.

ESPECIFICACION DE MATERIALES

f'c= 210 kg/cm²
fy= 4,200 kg/cm² (grado 60)