



# IZADO DE VIGAS

SECCION A-A  
(IZAJES MANEJO)

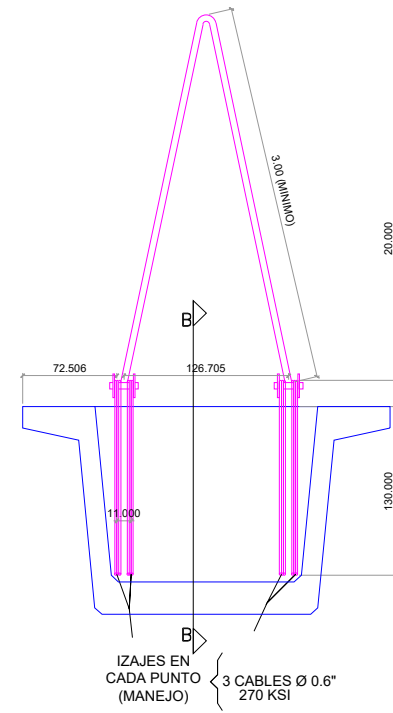

SECCION B-B  
(IZAJES MANEJO)

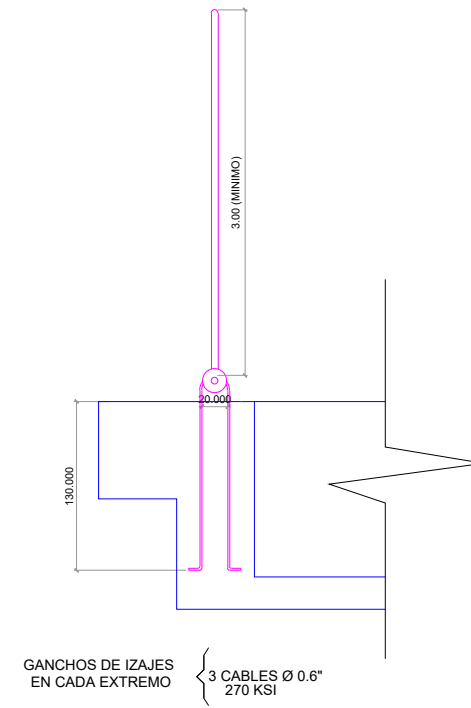

NOTA:  
1- CABLES Ø 0.6", 270 KSI  
2- EL RADIO MINIMO DE DOBLADO DE LOS CABLES DEBE SER DE 3"

